



Nykøbing F. Kommune

**Regulativ
for
kommunevandløb
F4**

INDHOLDSFORTEGNELSE

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET
2. BETEGNELSE AF VANDLØBET
3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE
4. BROER OG OVERKØRSLER
5. REVISION OG IKRAFTTRÆDEN

BILAG: Vandløbskort målestok 1:4000

1. GRUNDLAGET FOR REGULATIVET

F4 er optaget som offentligt vandløb i Nykøbing F. Kommune.

For vandløbet gælder det til enhver tid gældende fællesregulativ samt dette særlige regulativ, der beskriver de specifikke forhold.

Til grund for regulativet ligger:

- lov nr. 404 af 19. maj 1992 om vandløb, samt Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 49 af 15. februar 1985 om bl.a. regulativer for offentlige vandløb
- recipientkvalitetsplanen/vandområdeplanen og anden regionplanlægning
- tidligere regulativ af den 7. december 1982
- opmåling i 1980-81

Regulativet erstatter tidligere regulativer.

2. BETEGNELSE AF VANDLØBET

Regulativet omfatter kommunevandløb F4 i Nykøbing F. Kommune.

F4 begynder i station 0 i en brønd i Spireavej ud for skellet mellem matr.nr. 3bm og 3bl, Systofte by, Systofte. Vandløbet slutter i station 1847 ved sit udløb i amtsvandløb 4F.

Vandløbet er et tilløb til amtsvandløb 4F, der efter sammenfletning med amtsvandløb 5F udmunder i Guldborgsund efter passage af Nykøbing F. by.

Det har ingen tilløb fra kommunevandløb.

Stationeringen svarer til afstanden i meter fra 0-punktet og nedstrøms.

Beliggenheden fremgår af vandløbskortet.

Vandløbet regnes for et naturligt vandløb med deraf følgende bestemmelser om 2 meter bræmmer for den åbne dels vedkommende.

3. VANDLØBETS VANDFØRINGSEVNE OG MÅLSÆTNING


Vandløbet er i Storstrøms Amts recipientkvalitetsplan målsat i C-kategorien.

Vandløbsmyndigheden har besluttet, at vandløbets vedligeholdelse skal ske på basis af vandføringsevnen, fastlagt ved en teoretisk skikkelse.

Den teoretiske skikkelse fremgår af det efterfølgende dimensionsskema, hvor koterne er henført til Dansk Normal Nul.

Vandløbet kan i princippet antage en vilkårlig skikkelse, blot vandføringsevnen er lige så god som ved de anførte teoretiske dimensioner.

Nedenstående principskitse illustrerer de i skemaet angivne bredder, koter og anlæg, samt yderligere forholdet mellem strømrørende og teoretisk bundbredde.

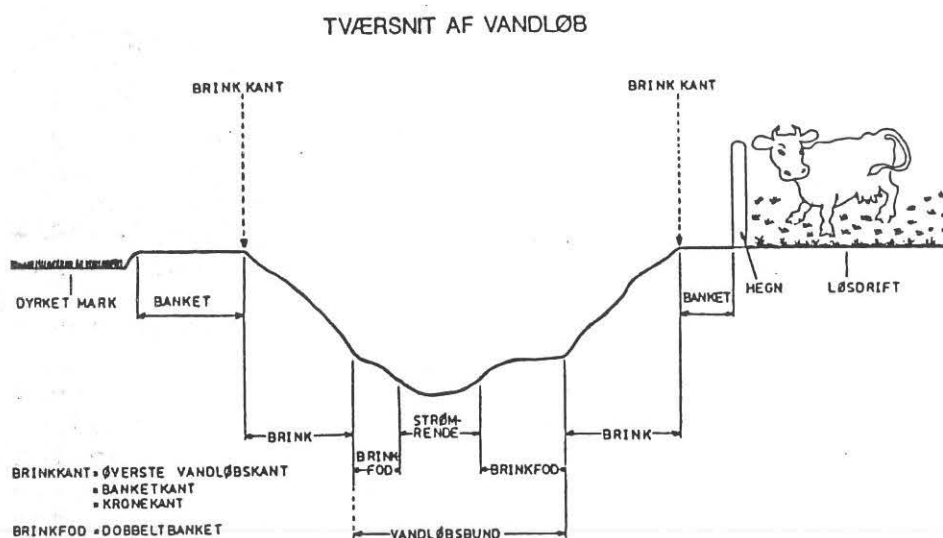

Den teoretiske skikkelse er beskrevet som et dobbeltprofil. Se i øvrigt fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dobbeltprofilet behøver i praksis ikke at være til stede, men tilstræbes dog opnået, hvor det er muligt.

De nærmere bestemmelser vedrørende kontrol, oprensning og grødeskæring er angivet i fællesregulativets afsnit om vedligeholdelse.

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F4

Station	Bund- kote	Bund- bredde/ rørdia.	Fald	Anlæg	Bemærkninger		
m	cm DNN	cm	0/00				
0	973	ø 20	5,1		100 cm brønd, Spireavej		
30	957	ø 25			100 cm brønd, Tjørnevej		
88	928		5,8		100 cm brønd, Tjørnevej		
154	890	ø 30	6,2		100 cm brønd, Tjørnevej		
215	852		100 cm brønd, Tjørnevej				
284	791	ø 40	9,0		100 cm brønd, Elmevej		
352	730				100 cm brønd, Elmevej		
386	700				100 cm brønd, Elmevej		
406	593				100 cm brønd, tilløb af overfaldsvand		
422	590	ø 65	2,0		100 cm brønd (før hen afløb fra Trix-anlæg ind her)		
542	566				100 cm brønd, Egevej		
627	549				1,6	100 cm brønd, tildækket, tilløb af overfaldsvand	
694	538				2,2	100 cm brønd	
791	517	ø 45	2,6		100 cm brønd		
855	500			70	5,2	1:1	Frontmur, udløb i skovgrøft
895	481						Skovvej start rørunderløb
903	478					1:1	Skovvej slut rørunderløb
1495	151		Skovvej start rørunderløb				

Dimensioneringsskema, teoretisk skikkelse

Kvl. F4

Station m	Bund- kote cm DNN	Bund- bredde/ rørdia. cm	Fald 0/00	Anlæg	Bemærkninger
1499	149	70		1:1	Skovvej slut rørunderløb
1617	106	bredde 85			Stenkiste, Stubbekøbingvej start
1625	104				Stenkiste, Stubbekøbingvej slut, knæk herefter
1681	92	100	3,0	1:1	Knæk
1847	38				Udløb i amtsvandløb 4F

Vandløbets samlede længde er 1847 m, hvoraf 855 m er rørlagt.

Broer og overkørsler.

Kvl. F4

Station m	Bygværkets art og dimension	Ejer eller bruger	Bemærkninger
895-903	65 cm rørunderløb	Ejeren af matr.nr. 35a, Systofte by, Systofte	Skovvej
1495-1499	45 cm rørunderløb	do	Skovvej
1617-1625	85 cm stenkiste	Storstrøms amt	Amtsvej Stubbekøbingvej

Fikspunkter:

St. 853	Top af frontmur	610 cm
St. 1625	Top af vestlig hjørneste ved stenkiste	153 cm

5. REVIDERING OG IKRAFTTRÆDELSE AF REGULATIVET

Dette regulativ skal revideres senest den 1. januar 2008.

Regulativet har været bekendtgjort og fremlagt til gennemsyn i 8 uger med adgang til at fremsætte eventuelle indsigelser og ændringsforslag.

Der fremkom ingen indsigelser eller bemærkninger i denne høringsperiode.

Regulativet har herefter igen været bekendtgjort i en klageperiode på 4 uger, og der er herunder ingen klager fremkommet.

Byrådet har godkendt regulativerne endeligt på sit møde den 20. februar 1996 til ikrafttrædelse den 1. januar 1996.



J. nr. 06.02.00P24

Udskrift af byrådets beslutningsprotokol

Mødet den 20. februar 1996
Fraværende: Ingen

Sagsfremstilling	Beslutning
41	

Godkendelse af regulativer for kommunevandløb.

Teknisk forvaltning oplyser, at Udvalget for Teknik og Miljø på sit møde den 19. juni 1995 godkendte et forslag til nye regulativer for de af kommunens vandløb, der fremtidigt er optaget som kommunevandløb.

Godkendt med 20 stemmer mod 1 (Ingelise Slente).

Forslaget blev offentliggjort i 8 uger, og de herefter godkendte regulativer blev fremlagt i en 4-ugers klageperiode. Der er ikke fremkommet indsigelser efter udløbet af klageperioden.

Udvalget for Teknik og Miljø indstiller nu, at regulativerne godkendes.

Økonomiudvalget anbefaler.
H. Grøndal Hansen tog forbehold.

Udskriftens rigtighed bekræftes

Borgmesterkontoret, den 22. februar 1996

Bruno Andersen
Sekretariatschef

Udvalget for Teknik og Miljø

Tekn. Forv. i Nyk. F.
K.L. 06.02.00P24

